


Auswirkungen Inbetriebnahme neue Wasserversorgung auf Hausanschlüsse

Ramlinsburg, 13.05.2025

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner von Ramlinsburg

Mit dem Bau und der Inbetriebnahme des neuen Reservoirs Wasserschöpfi wird es zu einer generellen Erhöhung des Wasserdruckes im Leitungsnetz (Dorf Zone) der Gemeinde Ramlinsburg von ca. 2.5 Bar kommen. Dies aufgrund des rund 25 m höher gelegenen neuen Reservoir-Standortes.

Das bestehende Leitungsnetz verfügt über unterschiedliche Druck-Zonen.

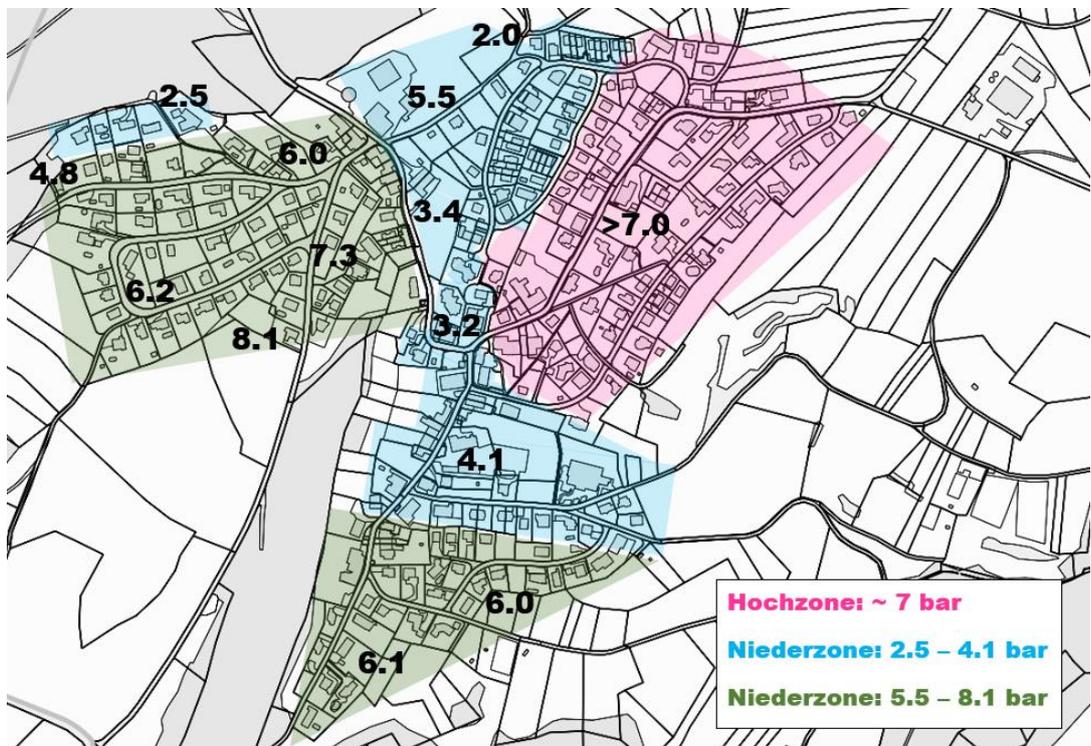

Durch die zu erwartenden Druckerhöhung werden, je nach Druck-Zone, möglicherweise zusätzliche Massnahmen an den bestehenden Hausinstallationen (beispielsweise Druckreduzierventile) erforderlich.

In einem ersten Schritt sind wir darauf angewiesen, Klarheit über den „Anpassungsbedarf“ in den betroffenen Haushaltungen (Abbildungen Seite 2, betroffene Druckzonen Niederzone blau 2.5 – 4.1 bar) zu erhalten. Alle anderen Zonen sollten theoretisch bereits „ausgerüstet“ sein, da diese heute bereits Drücke über 6 Bar aufweisen.



Zu diesem Zweck wird unser Brunnenmeister Thomas Meyer bei den betroffenen Haushaltungen die erforderlichen Abklärungen gem. den Terminen auf der folgenden Seite vornehmen.

In einem zweiten Schritt erfolgt, bei Bedarf, die technische Umrüstung der Hausinstallationen. Diese Arbeiten werden durch die Gemeinde beauftragt und koordiniert. Nach Vollzug der Umrüstungen erfolgt, ab voraussichtlich Ende Juni 2025, die Probeinspeisung aus dem Reservoir Wasserschöpfli wodurch sich der Druck im Netz erhöhen wird.

Sowohl die Bedarfserhebung als auch die erforderlichen Umrüstungen gehen zu Lasten des Projektes.

Der Gemeinderat Ramlinsburg entschuldigt sich für diese Mehrbelastung der Einwohnerinnen und Einwohner und die damit verbundene Dringlichkeit. Die Versäumnisse und Unzulänglichkeiten in der Projektabwicklung, welche zu dieser Situation geführt haben, werden wir mit allen Projektbeteiligten in einem nächsten Schritt aufarbeiten.

Aktuell liegt unser Hauptinteresse daran, die Situation zu bereinigen und den Wasserbezug und die Inbetriebnahme des neuen Netzes zu gewährleisten.

In den anderen Dorfgebieten empfehlen wir, die bestehenden Druckreduzierungen auf deren Funktionalität zu überprüfen. Die Kosten können ebenfalls, in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung, dem Projekt belastet werden.

Bei Fragen und Unklarheiten steht Ihnen der Brunnenmeister Herr Thomas Meyer, Tel. 061 931 15 42 oder die Gemeindeverwaltung 061 931 24 23 zur Verfügung.

Der Gemeinderat bedankt sich für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung in dieser ausserordentlichen Situation.

Freundliche Grüsse

Gemeinde Ramlinsburg